


3. Collegamenti di rete

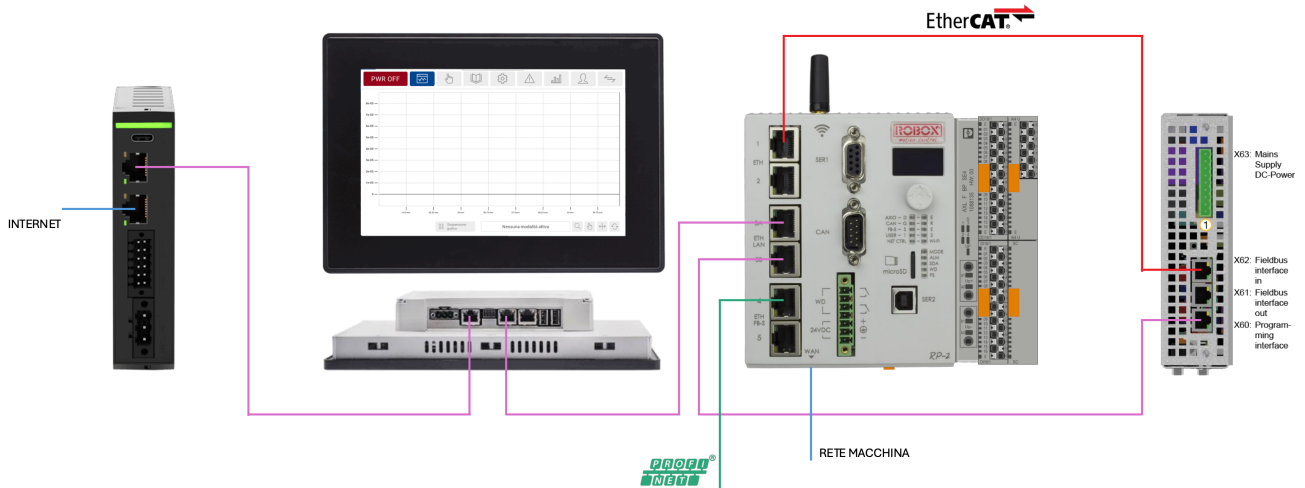

- Porta ETH1 Robox RP-2 connessa alla porta X62 dell'azionamento PSD (EtherCAT)
- Porta ETH1 HMI connessa alla porta ETH3A dell'RP-2
- Porta X60 dell'azionamento PSD collegata alla porta ETH3B dell'RP-2
- Rete Macchina connessa alla porta WAN dell' RP-2
- Bus Profinet connesso alla porta FB-S 4 dell' RP-2 (Porta fieldbus in)
- porta ETH1 del MicroEdge connessa alla porta ETH0 dell' HMI
- porta ETH0 del MicroEdge connessa a internet

Revision #2

Created 2025-02-04 08:42:59 UTC by Davide Molino

Updated 2025-02-10 13:50:10 UTC by Davide Molino